


Kolejka K1 (Obwód nn nr 400 ze stacji T-8728) - kolejka kabla energetycznego typu YAKY 4x120mm<sup>2</sup> relacji T-8728 a Z-401

S/S ECTRA s.c.			
siedziba: ul. Łąkowa 33, 83-304 Szarlata biuro: ul. Golińska 1A, 83-304 Przodkowo www.spectra.sc NIP: 5891738476 REGON: 220258403			
+48 607 608 465 +48 605 657 875		biuro@spectra.sc	
<b>MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH</b>			
Dzianczenie zgłoszenia pracy geodezyjnej		G.6641.2103.2016	
Dzianczenie pracy w dzienniku wykonawcy		107/2016	
Nazwa układu współrzędnych		plaskich	2000 (6)
Skala mapy		wysokości	Kronsztadt 86
Format		1:500	297 x 1300
Dzianczenie granic obszaru objętego inwestycją (projektowaniem)		ARK.2	
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych nie wykazanych na tej mapie, których nie zgłoszono do inwentaryzacji powykonawczej			
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, w granicach projektowanej inwestycji - nie wykonywano ustaleń obciążenia służebnościami gruntowymi			
Mapa aktualna na dzień 13.05.2016 r. Mapa przedstawia granice działek wg. stanu ujawnlonego w ewidencji gruntów na dzień 18.05.2016 r.			
Inię i nazwisko geodety uprawnionego, który opracował mapę			
Nr świadectwa nadania uprawnień zawodowych			
Szczegółowy katalog znaków stosowanych na mapie			


Inwestor: Burmistrz Gm Kartuszy			
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Jeziołnej w m. Borowo gm. Kartuszy			
Tytuł rysunku: Plan usunięcia kolejki energetycznej w m. Borowo ul. Jeziołna, gm. Kartuszy			
Skala 1:500			
Rys. nr 2			
Projektowanie i nadzór: mgr inż. Krzysztof Kosiński, ul. B. Prusa 83-300 Kartuszy, tel. 58 681-26-87, e-mail: k.kosinski@interia.pl, REGON 192521885 • NIP 589-153-153			
Opracował: mgr inż. Rafał Dywieski, 08.09.2016r.			
Projektował: mgr inż. Krzysztof Kosiński, 08.09.2016r.			
Sprawdził: inż. Marek Dętko, 08.09.2016r.			



Kolizja K2 (Obwód nr 100 ze stacji T-8951) - kolizja kabla energetycznego typu YAKY 4x120mm<sup>2</sup> relacji słup T-8951 a Z-101. Usunąć kolidujący kabel i wstawić wstawkę kablową kablem typu YAKXS 4x120mm<sup>2</sup> za pomocą mufy typu ZRM 4 do istn. Z-101

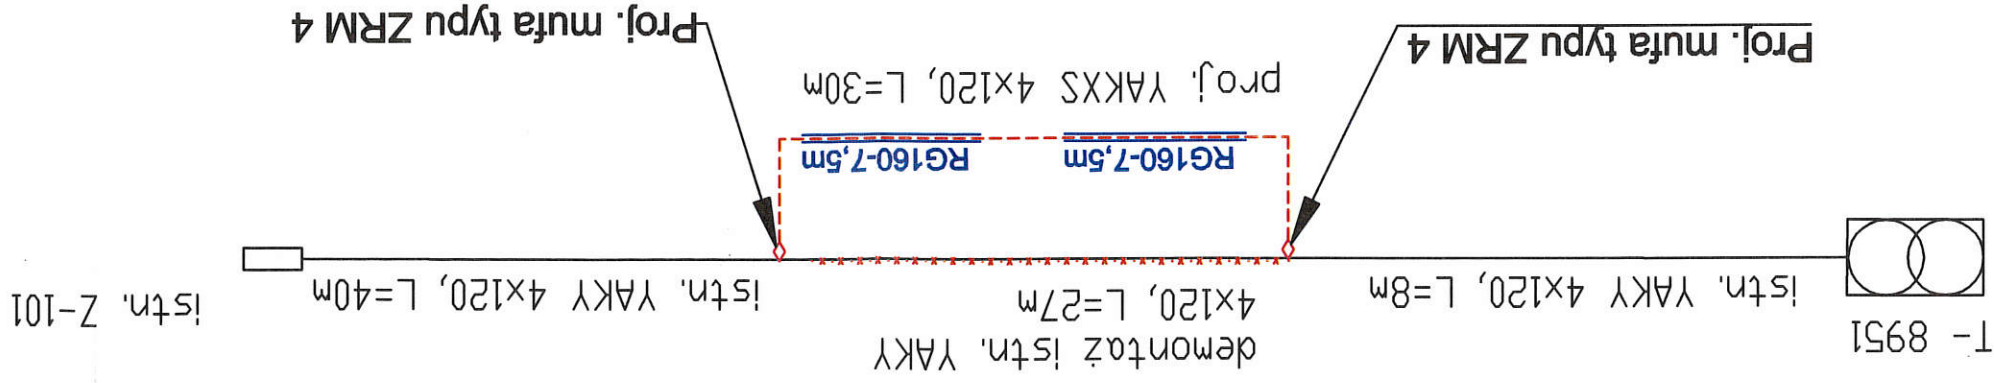

Kolizja K3 (Obwód nr 200 ze stacji T-8951) - kolizja kabla energetycznego typu YAKY 4x120mm<sup>2</sup> relacji słup T-8951 a Z-201. Usunąć kolidujący kabel i wstawić wstawkę kablową kablem typu YAKXS 4x120mm<sup>2</sup> za pomocą mufy typu ZRM 4 do istn. Z-201

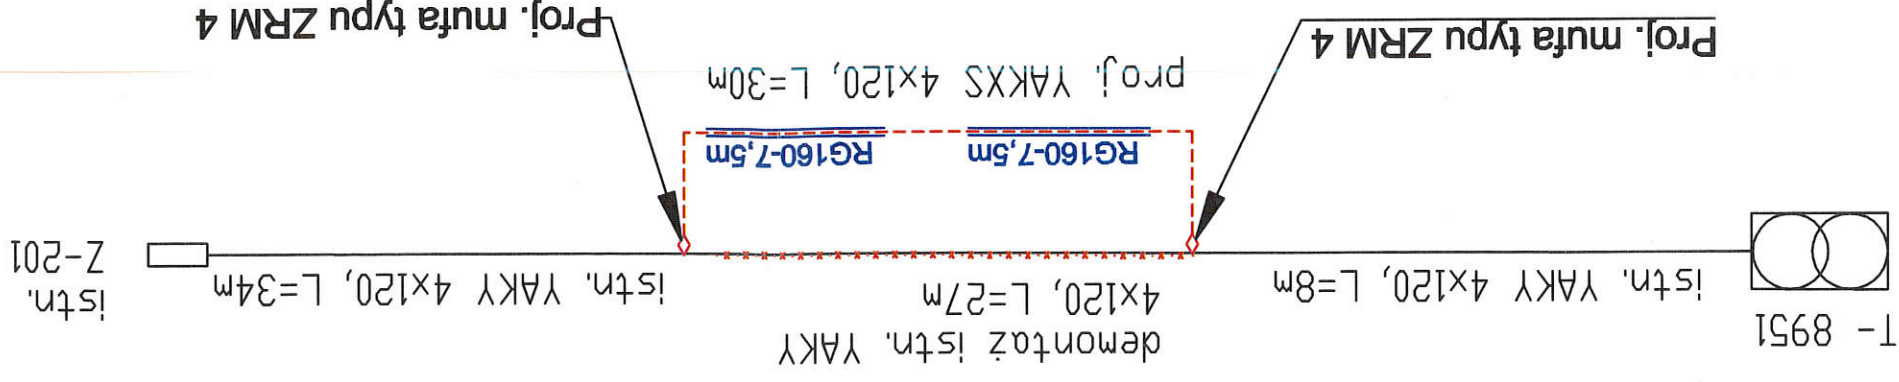

Investor:	Gmina Kartuzy ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy	Tytuł projektu:	Przebudowa ul. Jeziołnej w m. Borowo gm. Kartuzy
Tytuł rysunku: Schematy jednokreskowe kolizji energetycznych w m. Borowo ul. Jeziołnej, gm. Kartuzy			
Funkcja	Inicjator i nazwa	Nr uprawnień	Data
Projektant	mgr inż. Rafał Dylewski		09.09.2016r.
Projektant	mgr inż. Krzysztof Komolubi		09.09.2016r.
Projektant	mgr inż. Marek Dęjski		29/09/2016
Rys. nr 3			
Skala 1:500			

Przebieg: ul. Jeziołnej w m. Borowo gm. Kartuzy  
ul. Hallera 1  
83-300 Kartuzy  
mgr inż. Krzysztof Komolubi  
tel. 58 681-26-87 • kom. 601-754-649  
e-mail: k.komolubi@interia.pl  
REGON 192521885 • NIP 589-103-77-56