
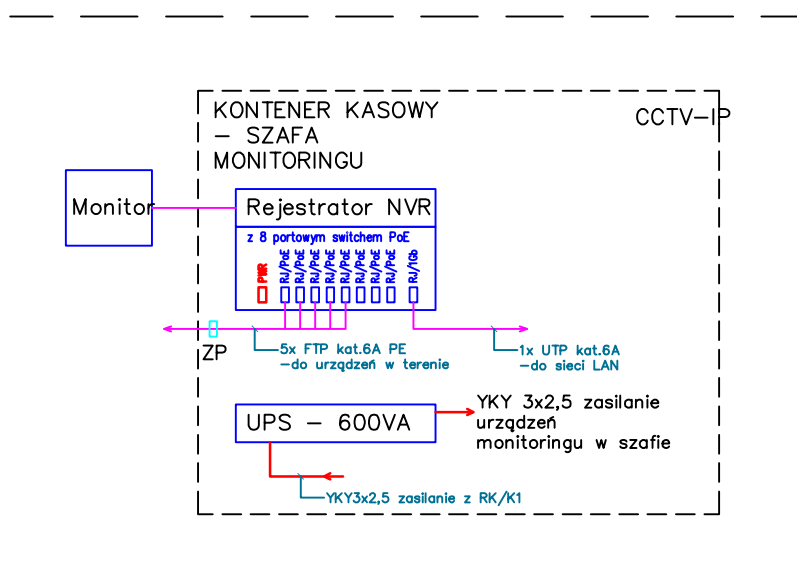


PK3– elewacja
budynku kasy

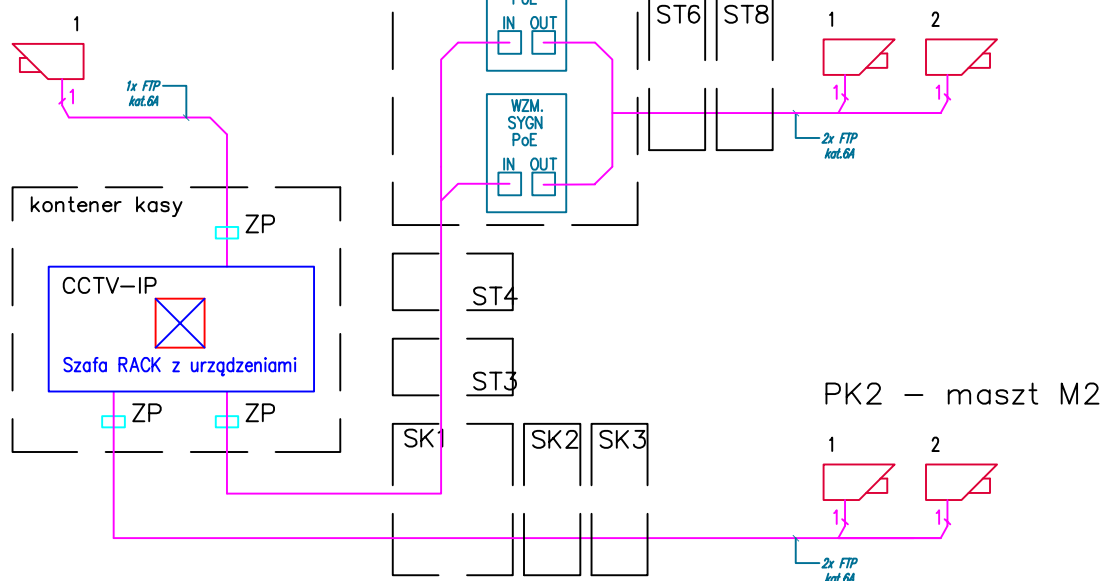

— Kabel F/UTP kat.6

ZP – Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

SK..., ST... – Studzienki kanalizacji kablowej

Specyfikacja urządzeń w opisie technicznym

– Wzmacniacze sygnału PoE umieszczać w studniach kanalizacji instalacji sterowniczej w dodatkowych skrzynkach hermetycznych zamontowanych na ścianach bocznych studni.

– Używać kabli żelowanych do ułożenia w ziemi z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59–930 Pięńsk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com		Branża: elektryczna	Skala: %
Inwestycja: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BIEŻNI WRAZ Z URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W KARUZACH, UL. 3 MAJA 34, DZ, NR 101/8, 101/10		Investor: GMINA KARUZY UL. GEN. J. HALLERA 1 83–300 KARTUZY	Nr rys. E–12A
Projektant branży elektrycznej: mgr inż. Grzegorz Drelich		LISTOPAD 2017	
Uprawnienia: SLK/0605/POOE/04			
Tytuł rysunku: SCHEMAT INSTALACJI MONITORINGU			