


BRANŻA ELEKTRYCZNA

- RG Projektowana rozdzielnia główna
- RGI Istniejąca rozdzielnia główna
- R1 Projektowana rozdzielnia rejonu kasy
- R2 Projektowana rozdzielnia rejonu pompowni
- R3 Projektowana rozdzielnia rejonu północnego
- RK Rozdzielnia kasy
- M1-M3 Maszt oświetleniowy H=15m z oprawami LED według rys oswieetlenia oraz i głosniakami i kamerami według rysunków inst. monitoringu i nagłosnienia
- M4-M10 Maszt oświetleniowy H=15m z oprawami LED według rys oswieetlenia oraz i głosniakami i kamerami według rysunków inst. monitoringu i nagłosnienia
- ZG... Szup H=6m z zestawem glosnikowym
- ZG... Projektowana trasa kablowa
- SK... Projektowana osiona rurowa
- ST... Trasa kablowa do likwidacji
- ST... Studzienka sportix z pokrowa przeznaczona pod ruch pleszy typu np. typu W 7480 i nasead 7400 produkcji Hauraton
- LL... Trasa kablowa do likwidacji
- PWZ Latarnia oswietleniowa do likwidacji
- EZ Pomownia wody do zraszaczy
- CP Zespól Czujnikow poziomu wody
- ZG... Zestaw glosnikowy montowany na dedykowanym szupie lub maszcie oswietleniowym - szczegoly na planie okablowania nagłosnienia

- LEGENDA:
- 1 - Bieżnia dł. 400m, 4/6 torów, now. syntetyczna (kategoria VB)
  - 2 - Boisko z nawierzchnią z trawy naturalnej z polem gry 60x102m
  - 3 - Rzutnia do pchnięcia kulą z nawierzchnią z mączki ceglanej
  - 4 - Istniejące trybuny
  - 5 - Istniejące trybuny na skarpie północnej przewidziane do rozbudowy
  - 6 - Istniejące trybuny dla kibiców gości
  - 7 - Wydzielone na istniejącej trybunie miejsce dla korekatorów i sędziów zawodów lekkoatletycznych
  - 8 - Włda stadionowa dla zawodników rezerwowych na 16 miejsc
  - 9 - Miejsce postojowe dla służb rutnikowych
  - 10- Stojak na rowery szosostanowiskowy (zest.)
  - 11 - Kontener słoiowy kasy biletowej/punkt ochrony 2,5x3m
- Granice działek nr 101/8, 101/10
  - Istniejące ogrodzenie przewidziane do przeniesienia
  - Projektowane ogrodzenie bieżni wys. 1,2m
  - Projektowane ogrodzenie terenu wys. 2,2m
  - Istniejące ogrodzenie przewidziane do rozbudowy
  - Trawa naturalna
  - Koszka betonowa
  - Skorpo
  - Drzewo przewidziane do wzmocnienia
  - Drzewo przewidziane do wycinki (decyzja pozwolenia na wycinkę uzyskano będzie wg odrębnego postępowania administracyjnego)

Jednostka projektowa:		Branża:		Skala:	
AMBUD Czarny Błocki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pienk, tel. 570 486 906, ambud@gmail.com		Elektryczna		1:500	
Inwestor:		Data:		Wzrost:	
GMA KARUZY		2017		E-1A	
UL. GEN. J. HALERA 1					
83-300 KARUZY					
Projektant branży elektrycznej:					
mgr inż. Grzegorz Dzielich					
Upoważnienie:					
SIK/0669/P006/04					

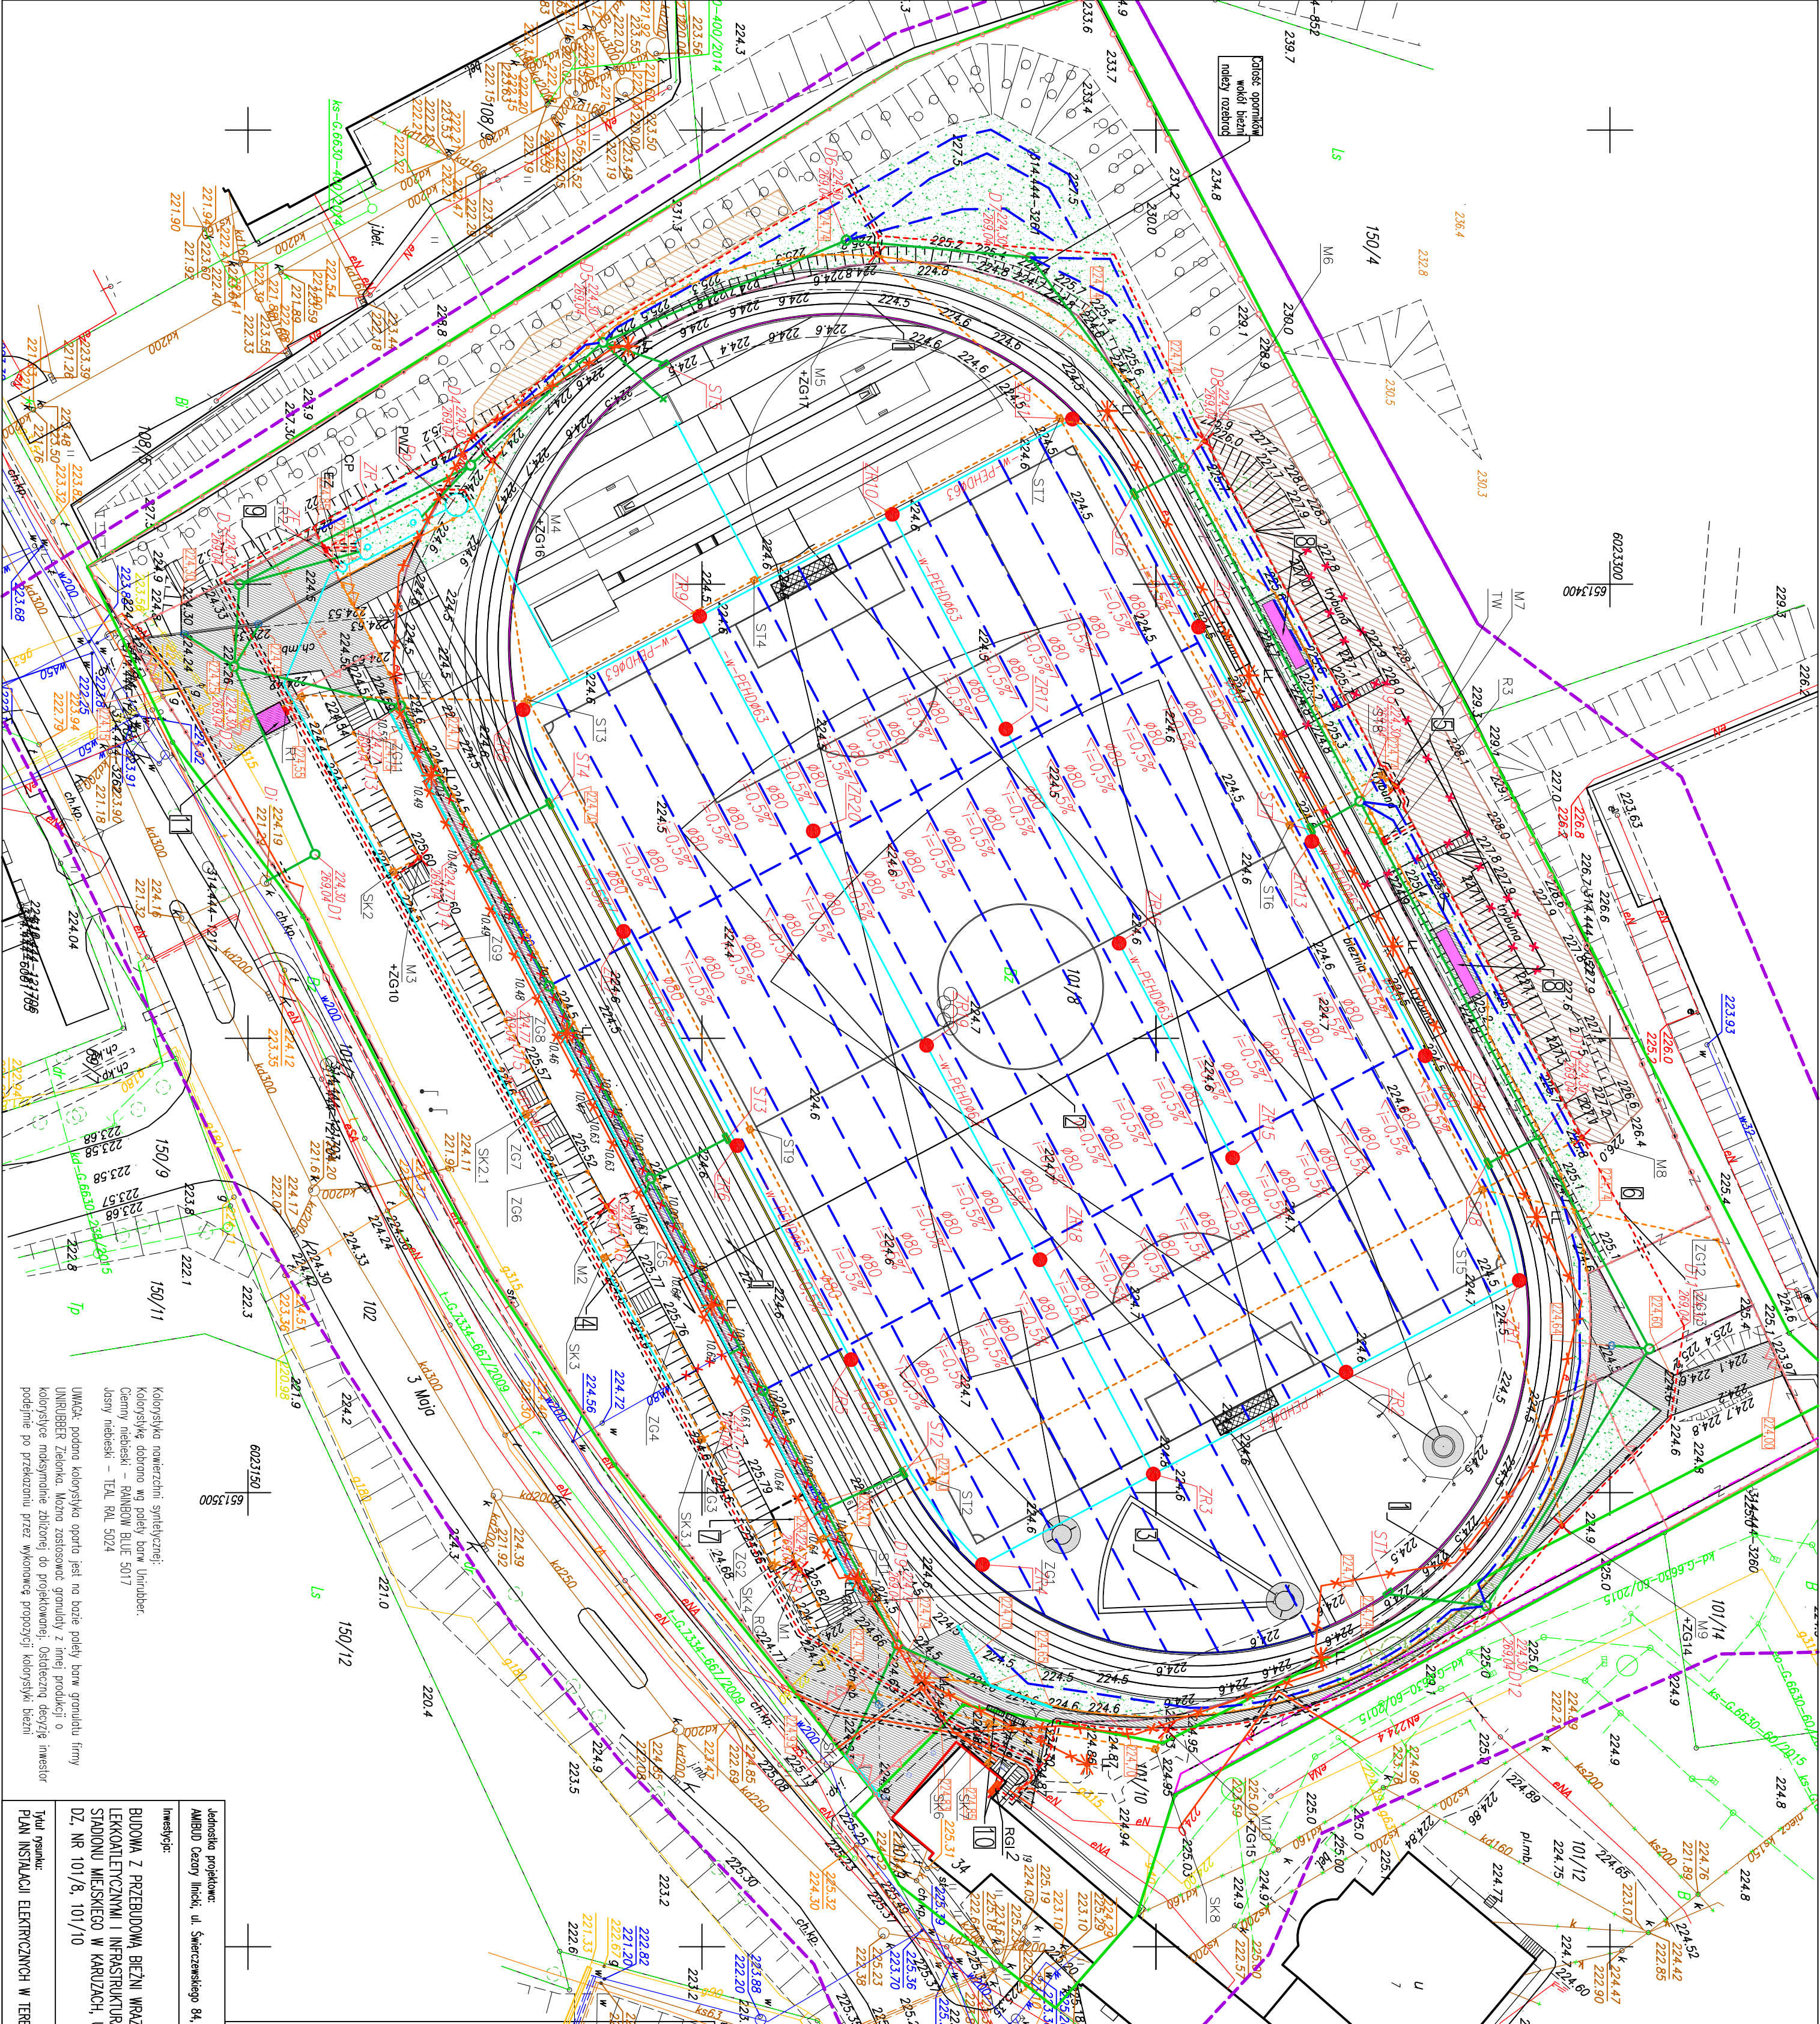

Kolorystyka powierzchni syntetycznej:  
Kolorystykę dobórno wg polny barw Uniruber.  
Ciemny niebieski – RAINBOW BLUE 5017  
Jasny niebieski – TEAL PAL 5024

UWAGA: podobna kolorystyka oparta jest na bazie polny barw granitulu firmy UNIRUBER. Jeżelno, Możno zastosować granitulu z innej produkcji o podobnej kolorystyce. Wzrost inwestor podobnie po przedkazu przez wykonawcę, proponując kolorystykę bieżni